


## Energiemix des Fernwärmenetzes

**Wärme-Versorgungssystem:** Fernwärmenetz

**Betreiber:** Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH

**Jahr der Wärmelieferung:** 2023

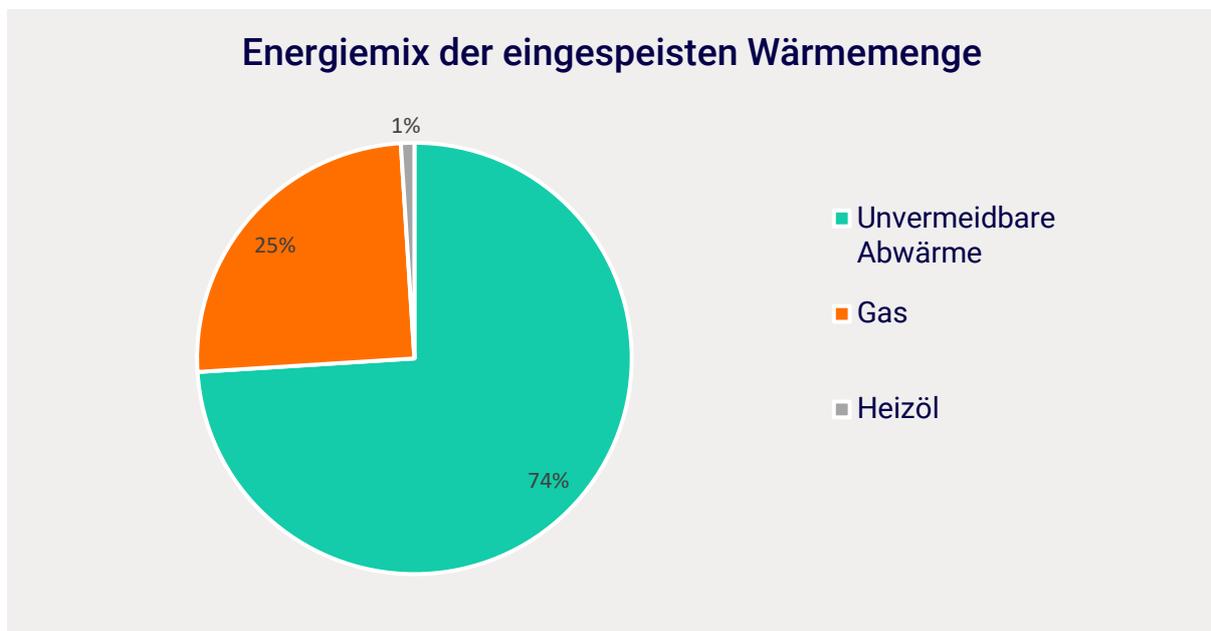

Primärenergiefaktor (PEF):	0,21*
CO <sub>2</sub> -Emissionen in kg/kWh:	0,06269**

Eingespeiste Menge in MWh:	233.458
Netzverluste absolut in MWh:	29.679
Netzverluste in %	12,71

\*Gemäß Bescheinigung vom 01.07.2022 über die energetische Bewertung von Nah-/Fernwärmenetzen nach AGFW FW 309 6 auf Basis von Planungsdaten – gültig bis zum 01.07.2029

\*\*Ersatzversorgung nicht berücksichtigt